




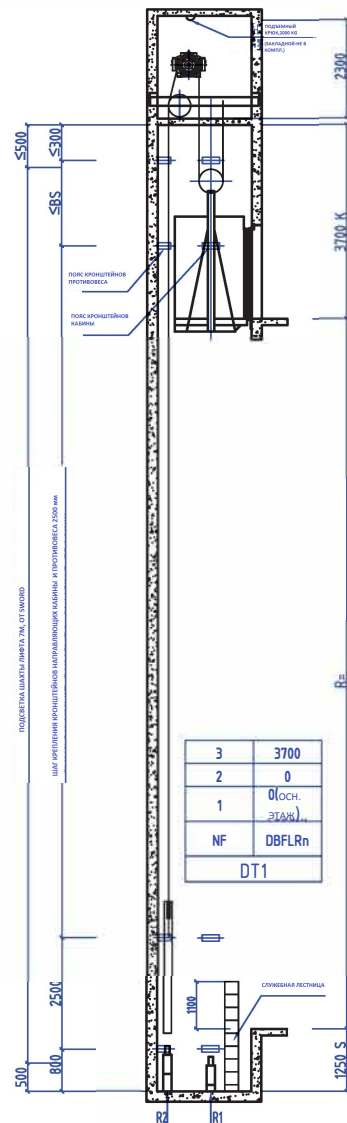


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

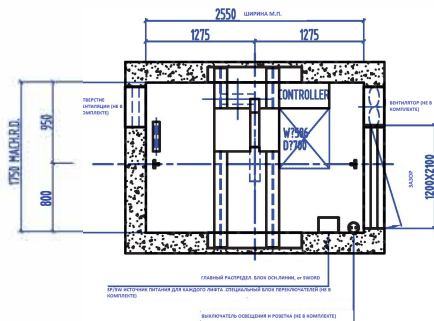


ПЛАН М.П.

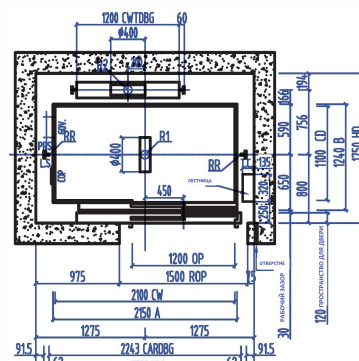

ПЛАН ШАХТЫ

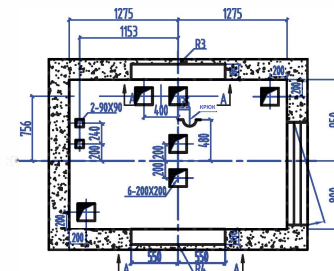


РАЗРЕЗ М.П.



(ОСТАЛЬНЫЕ ЭТАЖИ)

1) КНОПКА ЭТАЖА И ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 ММ)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ



(ОСН.ЭТАЖ)

1) КНОПКА ЭТАЖА И ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
2) ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЖАРНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОСН.ЭТАЖА

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 ММ)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ

A	ШИРИНА ЛИТОВОЙ КАБИНЫ (НАР)
B	ГЛУБИНА ЛИТОВОЙ КАБИНЫ (НАР)
CW	ШИРИНА ЛИТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТ)
CD	ГЛУБИНА ЛИТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТ)
HW	ШИРИНА ЛИТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТ)
HD	ГЛУБИНА ЛИТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТ)
CAWBG	ШТИХМАСС
SWT2B5	ШТИХМАСС ПРОТЯЖИТЕЛЯ
OP	ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЕМА
WOP	ШИРИНА ВХОДНОЙ ГРУППЫ
OHV	ВЫСОТА ДВЕРНОГО ПРОЕМА
WOHV	ВЫСОТА ВХОДНОЙ ГРУППЫ
K	КАНАЛ МАШИНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
S	ГЛУБИНА ПРИНУМА
R	ВЫСОТА ПОДЪЕМА КАБИНЫ ЛИФТА

ПРИМЕЧАНИЯ

Высота кабины : 2100 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ	S700P
РАБОЧАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1000kg
СКОРОСТЬ	1m/s
МИН. ВЫСОТА ЭТАЖА	2700mm
МОЩНОСТЬ	6 KW
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	16 A
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК	32 A
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	380V 3P/5W 50HZ
ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ	220V 50HZ

ПОПРАВКИ			НАГРУЗКИ (кН)	
НАЗВАНИЕ	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ		100
			R2=	80
			R3=	71
			R4=	41
			R5=	/
			RR=	30

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА			
# КОНТРАКТА			
 杭州斯沃德电梯有限公司 HANGZHOU SWODE ELEVATOR CO., LTD.		ИМЯ	ДАТА
	ДИЗАЙН		2019/01/2
	ПРОВЕРЕНО		
	ПОДТВЕРЖ		
	СТРАНИЦА	PAGE 1	TOTAL 1
ЧЕРТЕЖ №			

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

1. ШАХТА ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ. В НЕЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ИНЫЕ УСТРОЙСТВА, КРОМЕ ЛЮБЫХ ШАХТЫ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
2. В ПРОСТРАНСТВЕ, ДОСТУПНОЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕОБХОДИМО ИСПОЛНИТЬ ПОДПОРЫ СЛЕДУЮЩЕГО ТИПА: НА ЦЕПЬСКОЕ ОСНОВАНИЕ, СДЕЛАННОЕ ИЗ ПЛОТНЫМ ГРУНТОМ, ИЛИ ПРОКОНСУЛИТУИРУЕТСЯ С ПОСТАВЛЯЮЩИМ ЛЮБЫЕ ШАХТЫ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИЩЕННОГО СПЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ.
3. БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ И ВЫСОТЫ НЕ МЕНЕЕ 1,80 МЕТРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ВХОДАХ В ШАХТУ ПЕРЕД НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УСТАНОВКОЙ ЛЮБЫХ ШАХТЫ.
4. ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ ШАХТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ВЕНТИЛЯЦИЕЙ С ВЫХОДОМ В ВЕРХНЕЙ ИЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШАХТЫ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ НЕ МЕНЕЕ 1/4 ОТ ДОСТУПНОГО ПРОСТРАНСТВА ШАХТЫ И НЕ ДОЛЖЕН СЕДИМЕТСЯ.
5. ОТВЕРСТИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОСАДОЧНОЙ ДВЕРИ, КНОПОК ВЫЗОВА И Т.Д., ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПЛЕНЕНЫ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ .
6. БОЛЕЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННАЯ БЕТОННАЯ ШАХТА. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАЛЬНОЙ КАРКАСНОЙ ИЛИ КИРПИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ В ШАХТЕ НЕОБХОДИМО ИСПОЛНИТЬ БЕТОННУЮ ПОДПОРУ СЛЕДУЮЩЕГО ТИПА: 300мм В ШИРИНЫ, РАВНОЙ ШИРИНЕ ШАХТЫ, СВЕРХУ И СНИЗУ НА ВОДНОМУ В ШАХТУ ТАМ, КУДА ДОЛЖЕТ КРЕПИТЬСЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЕ СКОБЫ.
7. ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРИМЫКАЮЩИМИ ПОРОГАМИ ЭТАЖЕЙ ПРЕВЫШАЕТ 11м, ТО МЕЖДУ НИМИ НУЖЕН ЗАПАСНОЙ АРМИРОВАННЫЙ ВЫХОД, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫСОТЫ НЕ МЕНЕЕ 1,80 МЕТРОВ, РАВНОЙ ШИРИНЫ ТАКАЯ ЖЕ, КАК У ДРУГИХ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ, И РАССТОЯНИЕ ДО ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТЕНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 750ММ.ЕСЛИ ЗАПАСНОЙ ВЫХОД ВЫПОЛНЕН ЗАСТРОЙЩИКОМ, ЕГО ГАБАРИТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 350мм В ШИРИНУ И НЕ МЕНЕЕ 1800мм В ВЫСОТУ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ГОСУДАРСТВУ.
8. ПРИМЯК ШАХТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОДОПРОВОДНЫМИ. ЕСЛИ ЕСТЬ ВОДОТОЧЕ, ТО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В УГЛУ ПРИМЫКА.
9. СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, НЕОБХОДИМ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЛЮБЫХ ШАХТЫ. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН В РАССОЛНЕНИИ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ШАХТЫ. НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ К ПРЕКЛЮЧАТЕЛЮ. КОЛЕБАНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ 2%.
10. НЕЙТРАЛЬНЫЙ И ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДА ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗДЕЛЕННЫ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЮ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 4 Ом.
11. ЕСЛИ ДОБЛЕВАЕТА ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ТО РАССОЛНЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 100 Ом. РАССОЛНЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 500 Ом.
12. ВСЯ НАПРАВЛЕНА, ОТМЕЧЕННАЯ В ЧЕРТЕЖЕ, ВКЛЮЧАЯ ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФ., ЗА ИСКЛЮСОБНЫХ ПРИМЕЧАНИЙ. СТЕНЫ ШАХТЫ И ПРИМЯК ДОЛЖНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ УКАЗАННУЮ НАГРУЗКУ
13. ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПОДПОРЫ ЛЮБЫХ И ПР.) ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССОЛНЕНИИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ПОДПОРЫ.
14. ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПМ ДОЛЖНА БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ 5-40°С. ПОЛ В МП ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫРОВНЕН И ВЫДЕРЖИВАТЬ ДИНАМИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 7 тН НА КВ.МЕТР. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА ПОЛ ИМЕЮТСЯ РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ ВЫСОТЫ (БОЛЕЕ 90 ММ), СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ СТУПЕНЬКИ, ЛИБО ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ.
15. РАССОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ УКАЗАНЫ В СООТВЕТСТВОВАНИИ С ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ	S700P
РАБОЧАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1000kg
СКОРОСТЬ	1m/s
МИН. ВЫСОТА ЭТАЖА	2700mm
МОЩНОСТЬ	6 KW
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	16 A
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК	32 A
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	380V 3P/5W 50HZ
ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ	220V 50HZ

ПОПРАВКИ

НАГРУЗКИ (кН)

НАЗВАНИЕ	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ		100
			R2=	80
			R3=	71
			R4=	41
			R5=	/
			RR=	30

1	НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
---	------------------

КОНТРАКТА

--	--

[illegible]

July 1, 1998

WANGZHUO SWORD

ДИЗАЙН

ПОДТВЕРЖ

СТРАНИЦА

ИМЯ	
-----	--

2019/01/29

--	--

PAGE 1

TOTAL 1

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ МАСШТАБ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

????XIO.LDS.3.3