

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

1. ШАХТА ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛИФТА. В НЕЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ИНЫЕ УСТРОЙСТВА, КРОМЕ ЛИФТА. ШАХТА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
2. В ПРОСТРАНСТВО, ДОСТУПНОЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ БУФЕР ПРОТИВОВЕСА НА ЦЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ, СОЕДИНЕННОЕ С ПЛОТНЫМ ГРУНТОМ, ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ПОСТАВЩИКОМ ЛИФТА ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА.
3. БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ И ВЫСОТЫ НЕ МЕНЕЕ 1,2м ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ВСЕХ ВХОДАХ В ШАХТУ ПЕРЕД НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УСТАНОВКОЙ ЛИФТА.
4. ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ ШАХТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ВЕНТИЛЯЦИЕЙ С ВЫХОДОМ В ВЕРХНЕЙ ИЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШАХТЫ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ НЕ МЕНЕЕ 1% ОТ ДОСТУПНОГО ПРОСТРАНСТВА ШАХТЫ И ЗАЩИЩАТЬСЯ СЕТКОЙ.
5. ОТВЕРСТИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОСАДОЧНОЙ ДВЕРИ, КНОПОК ВЫЗОВА И Т.Д., ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ.
6. БОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН БЕТОННАЯ ШАХТА. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАЛЬНОЙ КАРКАСНОЙ ИЛИ КИРПИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ В ШАХТЕ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ БЕТОННУЮ БАЛКУ ВЫСОТОЙ 300мм И ШИРИНОЙ, РАВНОЙ ШИРИНЕ ШАХТЫ, С ВЕРХУ И С НИЗУ НА ВХОДАХ В ШАХТУ ТАМ, КУДА БУДУТ КРЕПИТЬСЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОБЫ.
7. ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРЯМЫМИ ЭТАЖАМИ ПРЕВЫШАЕТ 11м, ТО МЕЖДУ НИМИ НУЖЕН ЗАПАСНОЙ АРХАИЙНЫЙ ВЫХОД, КОТОРЫЙ НЕ ДОЛЖЕН ОТКРЫВАТЬСЯ ВНУТРЬ ШАХТЫ. ЦЕНТР ЛИНИИ ВЫХОДА ТАКАЯ ЖЕ, КАК У ДРУГИХ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ, И РАССТОЯНИЕ ДО ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТЕНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 750мм. ЕСЛИ ЗАПАСНОЙ ВЫХОД ВЫПОЛНЕН ЗАСТРЯЖИВАЮЩИМ, ЕГО ГАБАРИТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 350мм В ШИРИНУ И НЕ МЕНЕЕ 1800мм В ВЫСОТУ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ГОСТУ РФ.
8. ПРИЕМОК ШАХТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ. ЕСЛИ ЕСТЬ ВОДОУВОД, ТО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В УГЛУ ПРИЕМКА.
9. СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, НЕОБХОДИМ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЛИФТА. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ С ЗАКРЫВАЕМОМ ЗАЩИТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ. КОЛЕБАНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ $\pm 7\%$. НЕЙТРАЛЬНЫЙ И ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДА ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗДЕЛЕННЫ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 4 Ом. ЕСЛИ ДОБАВЛЕНА ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ТО РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОСТАТОЧНЫЙ ТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН 500 мма.
10. ВСЯ НАГРУЗКА, ОТМЕЧЕННАЯ В ЧЕРТЕЖЕ, ВКЛ. ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФ., ЗА ИСКЛ. ОСОБЫХ ПРИМЕНЕНИЙ. СТЕНЫ ШАХТЫ И ПРИЕМОК ДОЛЖНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ УКАЗАННУЮ НАГРУЗКУ.
11. ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (ОПОРНАЯ ПЛИТА И ПР.) ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО.
12. ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ МП ДОЛЖНА БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ 5-40°C. ПОЛ В МП ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫРОВНЕН И ВЫДЕРЖИВАТЬ ДИНАМИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 7 кн на кв. метр. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА ПОЛУ ИМЕЮТСЯ РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ ВЫСОТ (БОЛЕЕ 500 мм) СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ СТУПЕНЬКИ, ЛИБО ЗАЩИТНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ.
13. ОСТАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ	S700P
РАБОЧАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1000kg
СКОРОСТЬ	1m/s
МИН. ВЫСОТА ЭТАЖА	2600mm
МОЩНОСТЬ	6 KW
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	16 A
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК	32 A
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	380V 3P/5W 50HZ
ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ	220V 50HZ


ПОПРАВКИ		НАГРУЗКИ (кН)	
НАЗВАНИЕ	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ	
		R1=	100
		R2=	80
		R3=	25
		R4=	62
		R5=	12.5
		RR=	30

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА		# КОНТРАКТА	
ДИЗАЙН	ИМЯ	ДАТА	
	Shenwei	2019/01/25	
	ПРОВЕРЕНО		
	ПОДТВЕРЖА		
СТРАНИЦА			
ЧЕРТЕЖ №			




杭州斯达德电梯有限公司
SHENWEI BRAND ELEVATOR CO., LTD.

РАЗРЕЗ М.П.

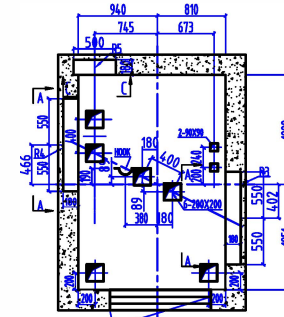


(ОСТАЛЬНЫЕ ЭТАЖИ)

1. КНОПОКА ЭТАЖА И ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 мм).
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ




(ОСН.ЭТАЖ)

1. КНОПОКА ЭТАЖА И ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
СООТВЕТНО ДЛИНЕ ПОЖАРНОГО ПРЕПЯТОЖЕНИЯ ОСН.ЭТАЖА
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 мм).
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ






(ВИД СПЕРЕДИ)

ПЛАН М.П.

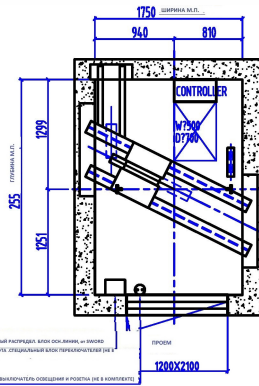

ПЛАН ШАХТЫ

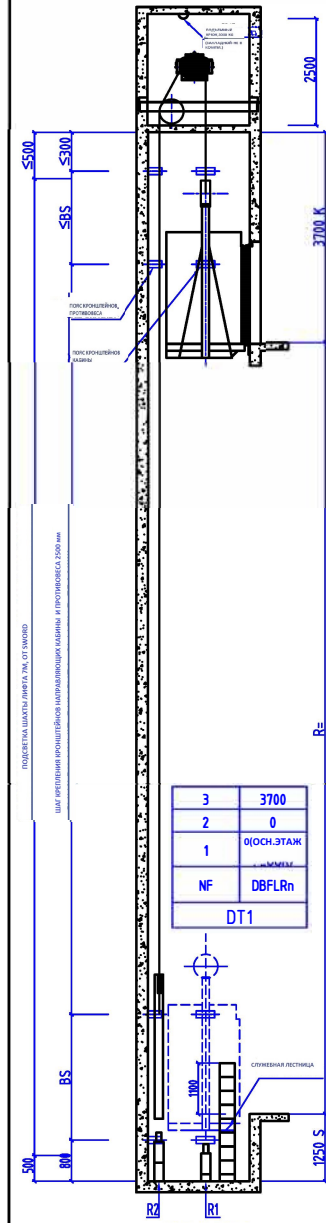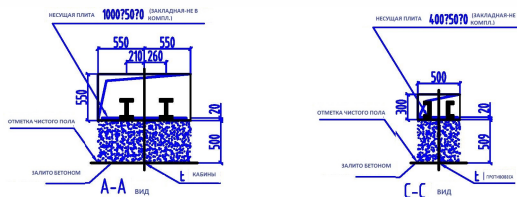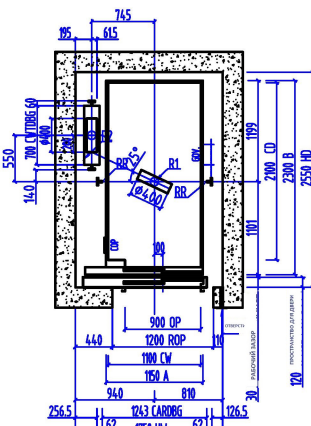

КОНСТРУКТОР	ИЗДАТЕЛЬ
ДИЗАЙНЕР	ПРОЕКТОР
ПРОЕКТОР	ПРОЕКТОР
ПРОЕКТОР	ПРОЕКТОР

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ МАСШТАБ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

7777X0LD5.33