ЧЕРТЕЖ

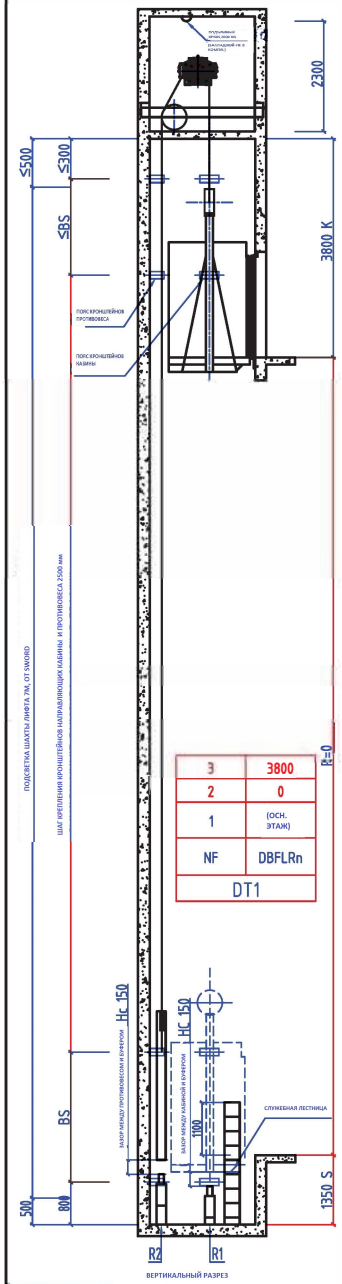

3	3800
2	0
1	(ОСН. ЭТАЖ)
NF	DBFLRn
DT1	

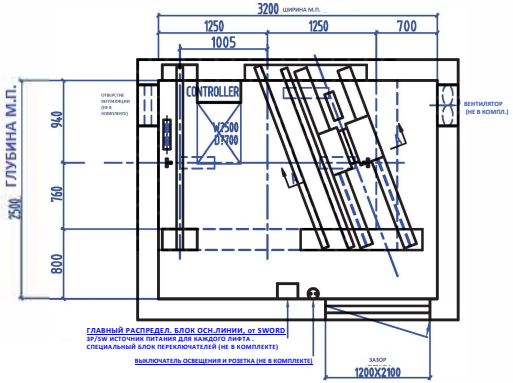

ПЛАН М.П.

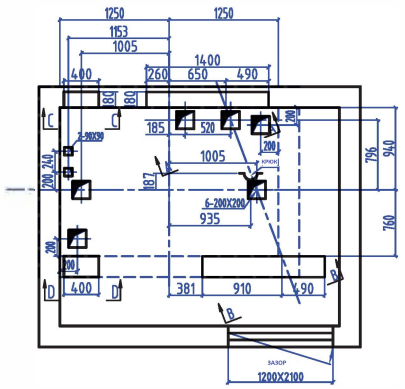

РАЗРЕЗ М.П.



A-A вид



C-C вид



B-B вид



D-D вид



(ОСТАЛЬНЫЕ ЭТАЖИ)

1)КНОПКА ЭТАЖА И ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 ММ). РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ

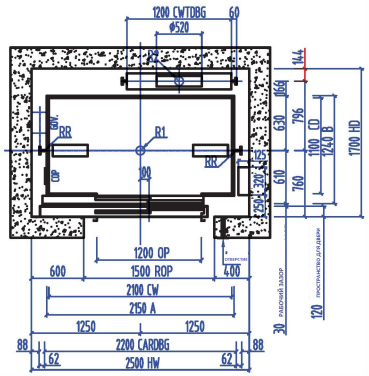

ПЛАН ШАХТЫ



(ОСН.ЭТАЖ)

1)КНОПКА ЭТАЖА И ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
2)ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЖАРНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОСН.ЭТАЖА

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 ММ). РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ

(ВИД СПЕРЕДИ)

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

1. ШАХТА ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛИФТА. В НЕЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ИНЫЕ УСТРОЙСТВА , КРОМЕ ЛИФТА. ШАХТА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
2. В ПРОСТРАНСТВО, ДОСТУПНОЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ БУФЕР ПРОТИВОВЕСА НА ЦЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ, СОЕДИНЕННОЕ С ПЛОТНЫМ ГРУНТОМ. ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ПОСТАВЩИКОМ ЛИФТА ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА.
3. БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ И ВЫСОТОЙ НЕ МЕНЕЕ 1,2м ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ВСЕХ ВХОДАХ В ШАХТУ ПЕРЕД НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УСТАНОВКОЙ ЛИФТА.
4. ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ ШАХТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ВЕНТИЛЯЦИЕЙ С ВЫХОДОМ В ВЕРХНЕЙ ИЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШАХТЫ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ НЕ МЕНЕЕ 1% ОТ ДОСТУПНОГО ПРОСТРАНСТВА ШАХТЫ И ЗАЩИЩАТЬСЯ СЕТКОЙ.
5. ОТВЕРСТИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОСАДОЧНОЙ ДВЕРИ, КНОПОК ВЫЗОВА И Т.Д., ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ .
6. БОЛЕЕ ПРЕДПОДЧТИТЕЛЬНА БЕТОННАЯ ШАХТА. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАЛЬНОЙ КАРКАСНОЙ ИЛИ КИРПИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ В ШАХТЕ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ БЕТОННУЮ БАЛКУ ВЫСОТОЙ 300мм И ШИРИНОЙ, РАВНОЙ ШИРИНЕ ШАХТЫ, СВЕРХУ И СНИЗУ НА ВХОДАХ В ШАХТУ ТАМ, КУДА БУДУТ КРЕПИТЬСЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОБЫ.
7. ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРИМЫКАЮЩИМИ ПОРОГАМИ ЭТАЖЕЙ ПРЕВЫШАЕТ 11м, ТО МЕЖДУ НИМИ НУЖЕН ЗАПАСНОЙ АРВАЙНЫЙ ВЫХОД, КОТОРЫЙ НЕ ДОЛЖЕН ОТКРЫВАТЬСЯ ВНУТРЬ ШАХТЫ.ЦЕНТР.ЛИНИЯ ВЫХОДА ТАКАЯ ЖЕ, КАК У ДРУГИХ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ, И РАССТОЯНИЕ ДО ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТЕНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 750ММ.ЕСЛИ ЗАПАСНОЙ ВЫХОД ВЫПОЛНЕН ЗАСТРОЙЩИКОМ, ЕГО ГАБАРИТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 350мм В ШИРИНУ И НЕ МЕНЕЕ 1800мм В ВЫСОТУ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ГОСТУ РФ.
8. ПРИЯМОК ШАХТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ. ЕСЛИ ЕСТЬ ВОДООТВОД, ТО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В УГЛУ ПРИЯМКА.
9. СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, НЕОБХОДИМ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЛИФТА. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ С ЗАКРЫВАЕМЫМ ЗАЩИТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ. КОЛЕБАНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ±7%. НЕЙТРАЛЬНЫЙ И ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДА ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗДЕЛЕНЫ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 4 Ом. ЕСЛИ ДОБАВЛЕНА ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ТО РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОСТАТОЧНЫЙ ТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН 500 мма.
10. ВСЯ НАГРУЗКА, ОТМЕЧЕННАЯ В ЧЕРТЕЖЕ, ВКЛ.ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФ., ЗА ИСКЛ.ОСОБЫХ ПРИМЕЧАНИЙ. СТЕНЫ ШАХТЫ И ПРИЯМОК ДОЛЖНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ УКАЗАННУЮ НАГРУЗКУ.
11. ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (ОПОРНАЯ ПЛИТА И ПР.) ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО.
12. ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ МП ДОЛЖНА БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ 5-40°С. ПОЛ В МП ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫРОВНЕН И ВЫДЕРЖИВАТЬ ДИНАМИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 7 КН НА КВ.МЕТР. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА ПОЛУ ИМЕЮТСЯ РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ ВЫСОТ (БОЛЕЕ 500 ММ) СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ СТУПЕНЬКИ, ЛИБО ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ.
13. ОСТАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ	S700P
РАБОЧАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1000kg
СКОРОСТЬ	1.6m/s
МИН. ВЫСОТА ЭТАЖА	2600mm
МОЩНОСТЬ	11.7 KW
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	26 A
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК	52 A
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	380V 3P/5W 50HZ
ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ	220V 50HZ

ПОПРАВКИ			НАГРУЗКИ (КН)	
НАЗВАНИЕ	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ	R1=	100
			R2=	80
			R3=	71
			R4=	41
			R5=	/
			RR=	30

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	
# КОНТРАКТА	

		ИМЯ	ДАТА
	ДИЗАЙН	Shenwei	2019/01/25
	ПРОВЕРЕНО		
	ПОДТВЕРЖ		
	СТРАНИЦА	PAGE 1	TOTAL 1
	ЧЕРТЕЖ №		

杭州斯沃德电梯有限公司
HANGZHOU SWORD ELEVATOR CO., LTD

A	ШИРИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (НАР.)
B	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (НАР)
CW	ШИРИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТР.)
CD	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТР.)
HW	ШИРИНА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТР)
HD	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТР.)
CARDBG	ШТИХМАСС КАБИНЫ
CWTDBG	ШТИХМАСС ПРОТИВОВЕСА
OP	ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЕМА
ROP	ШИРИНА ВХОДНОЙ ГРУППЫ
OPH	ВЫСОТА ДВЕРНОГО ПРОЕМА
ROPH	ВЫСОТА ВЫХОДНОЙ ГРУППЫ
K	ВЫСОТА МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
S	ГЛУБИНА ПРИЯМКА
R	ВЫСОТА ПОДЪЕМА КАБИНЫ ЛИФТА

ПРИМЕЧАНИЯ

ВЫСОТА КАБИНЫ :2100 ММ

АББРЕВИАТУРА	
GOV.	УПРАВЛ. УСТ-ВО
L.S.	КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
PRS.	ЭТАЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
T.C.	ПОДВИЖНЫЙ КАНАТ

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ МАСШТАБ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.