





ПЛАН ШАХТЫ

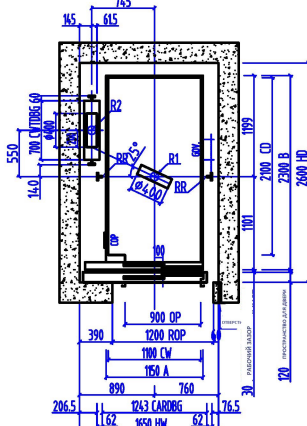

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 ММ)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ



1) КНОПКА ЭТАЖА И ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
2) ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЖАРНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОСН.ЭТАЖА

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 ММ)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ

(ВИД СПЕРЕДИ)

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

1. ШХАТТА ДОЛЖНА ИСПОЛНЯВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛИФТА. В НЕЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ИНЫЕ УСТРОЙСТВА, КРОМЕ ЛИФТА. ШХАТТА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
 2. ПРОСТРАНСТВО, ДОСТУПНОЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ НА ВЫСОТЕ НЕ МЕНЕЕ 2,00 МЕТРОВ ОТ ПОТОЛКА ДО ПОДПОЛА С ПЛОТНЫМ ГРУНТОМ, ИЛИ ПРОСЛУСЬИТЬСЯ С ПОСТАВКАМИ ШХАТТА ЛИБО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОСЛА.
 3. БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ И ВЫСОТЫ НЕ МЕНЕЕ 1,20 МЕТРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ВСЕХ ВЫСОТАХ В ШХАТТЕ ПЕРЕД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ДОКОНЧИВАНИЕМ РАБОТ.
 4. ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ ШХАТТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ВЕНТИЛЯЦИЕЙ С ВЫХОДОМ В ВЕРХНЕЙ ИЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШХАТЫ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ НЕ МЕНЕЕ 1/3 ОТ ДОСТУПНОГО ПРОСТРАНСТВА ШХАТЫ И НЕ МЕНЕЕ 1,00 М² ПЛОЩАДИ.
 5. ОТКРЫТЫЕ НЕОЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОСАДОЧНОЙ ДВЕРИ, КНОПОК ВЫЗОВА И Т.Д., ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ.
 6. БОЛЕЕ ПРЕДОЧЕТЛИВА БЕТОННАЯ ШХАТТА. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАЛЬНЫХ КАРАКАШОВ ИЛИ КИРПИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ В ШХАТТЕ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ БЕТОННУЮ ПЛАТУ ВЫСОТЫ 300мм И ШИРИНЫ, РАВНОЙ ШИРИНЕ КАРАКАШОВ. ДВЕРИ И СМЫЗУ НА ШХАТТУ ДОЛЖНЫ, КАКО БУДУТ НЕОБХОДИМО НАПРАВЛЯЮЩЕ СКОБИ.
 7. ЕСЛИ РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРИМЫКАЮЩИМИ ПОРОГАМИ ЭТАЖЕЙ ПРЕВЫШАЕТ 110 мм, ТО МЕЖДУ НИМИ НУЖНО ЗАПЛАНИРОВАТЬ АРВАРИЙНЫЙ ВЫХОД. ЕСЛИ РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОРОГАМИ ПРЕВЫШАЕТ 150 мм, ТО РАВЕН ВЫХОД ТАКАЯ ЖЕ, КАК У ДРУГИХ ДВЕРЕЙ ШХАТЫ, И РАСТОЯНИЕ ДО ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТЕНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 750мм. ЕСЛИ ЗАПАСОВОЙ ВЫХОД ВЫПОЛНЕН ЗАСТРОЙКОМ, ЕГО ГАБАРИТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 350мм В ШИРИНУ И НЕ МЕНЕЕ 1800мм В ВЫСОТУ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ГОСУ. Р.
 8. ПРИМЫКАЮ ШХАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМО. ЕСЛИ ЕСЛИ ЕСЛИ ВОДОВОДОТ, ТО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В УЛУГ ПРИНЯИКА.
 9. СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, НЕОБХОДИМ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЛИФТА. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН В ШХАТТЕ НА ВЫСОТЕ НЕ МЕНЕЕ 2,00 МЕТРОВ ОТ ПОТОЛКА ДО ПОДПОЛА, НА ПЕРЕКЛАДЧЕ. КОЛЕБАНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ 27%. НЕЙТРАЛЬНЫЙ И ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДА ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗДЕЛЕННЫ И СПРОТИВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕНАДОМ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 4 Ом. ЕСЛИ ДОБАВЛЕНА ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ТО РАВЕН 500 Ом.
 10. ВСЯ НАРУЖКА, ОТМЕЧЕННАЯ В ЧЕРТЕЖЕ, ВЛЮБИВШИЙСЯ КОЭФФ., ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРИНУЖДЕНЫ. СТЕНЫ ШХАТЫ И ПРИМКОМ ДОЛЖНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ УКАЗАННУЮ НАРУЖКУ.
 11. ЗАКОНЧАЮЩИЕ ДЕТАЛИ (ПОПОРНА ПЛИТА И Г.Р.) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО.
 12. ТЕМПЕРАТУРА ВТУПИ МОЛ ДОЛЖНА БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ 5-40°С. ПОЛ В МП ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫРОВНЕН И ВЫДЕРЖИВАТЬ ДИНАМИЧЕСКУЮ НАРУЖКУ 7 тн НА КВ.МЕТР. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА ПОЛ ИМЕЮТСЯ РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ ВЫСОТЫ (БОЛЕЕ 300мм) СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ СТУПЕНЬКИ, ЛИБО ЗАЩИТНЫЕ ОТГРАЖДЕНИЯ.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ	S700P
РАБОЧАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1000kg
СКОРОСТЬ	1m/s
МИН. ВЫСОТА ЭТАЖА	2700mm
МОЩНОСТЬ	6 KW
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	16 A
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК	
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	380V 3P/5W 50H
ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ	220V 50HZ

ПОПРАВКИ			НАГРУЗКИ (КН)	
НАЗВАНИЕ	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ	R1=	100
			R2=	80
			R3=	25
			R4=	62
			R5=	12.5
			RR=	30

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	ПРОЕКТ
------------------	--------

КОНТРАКТА

	ИМЯ	ДАТА
ДИЗАЙН		
ПРОВЕРЕНО		
ПОДТВЕРЖ		
СТРАНИЦА	PAGE 1	TOTAL 1
ЧЕРТЕЖ №		

SHW
杭州斯沃德电梯有限公司
HANGZHOU SWORD ELEVATOR CO.,

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ МАСШТАБ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

????XIO.LDS.3.3