ЧЕРТЕЖ

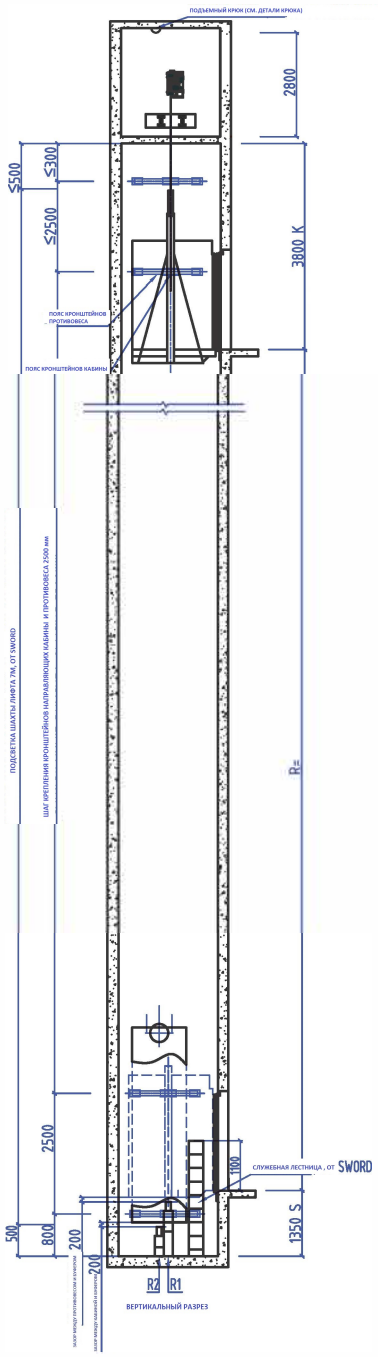



ДЕТАЛИ КРЮКА

КРЮК (НЕ В КОМПЛЕКТЕ)
НАГРУЗКА: 20KN
КРЮК ПРОИЗВОДИТСЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ. КРЮК ПОДЛЕЖИТ СЕРТИФИКАЦИИ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ

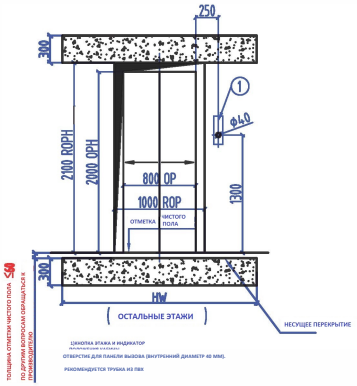

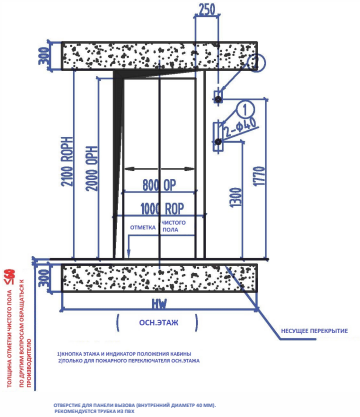

(ВИД СПЕРЕДИ)

3	3800
2	
1	0(ОСН. ЭТАЖ)
NF	DBFLRn
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТАЖАХ	

	АББРЕВИАТУРА
A	ШИРИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (НАР.)
B	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (НАР)
CW	ШИРИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТР.
CD	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТР.
HW	ШИРИНА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТР)
HD	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТР.)
CARDBG	ШТИХМАСС КАБИНЫ
CWTDBG	ШТИХМАСС ПРОТИВОВЕСА
OP	ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЕМА
ROP	ШИРИНА ВХОДНОЙ ГРУППЫ
OPH	ВЫСОТА ДВЕРНОГО ПРОЕМА
ROPH	ВЫСОТА ВЫХОДНОЙ ГРУППЫ
K	ВЫСОТА МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
S	ГЛУБИНА ПРИЯМКА
R	ВЫСОТА ПОДЪЕМА КАБИНЫ ЛИФТА
NF	НАЗВАНИЕ ЭТАЖА
DBFLRn	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ
CL.OP	ЗАЗОР

ПРИМЕЧАНИЯ

ВЫСОТА КАБИНЫ : 2100mm

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

1)ШАХТА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. В НЕЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ИНЫЕ УСТРОЙСТВА, КРОМЕ ЛИФТА.
2)В ДОСТУПНОЕ ПЕРСОНАЛУ ПРОСТРАНСТВО ПРИЯМКА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ БУФЕР ПРОТИВОВЕСА НА ЦЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ, СОЕДИНЕННОЕ С ПЛОТНЫМ ГРУНТОМ. ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ПОСТАВЩИКОМ ЛИФТА ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА.
3) БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ И ВЫСОТОЙ НЕ МЕНЕЕ 1,2м ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ВСЕХ ВХОДАХ В ШАХТУ ПЕРЕД НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УСТАНОВКОЙ ЛИФТА.
4)ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ ШАХТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ВЕНТИЛЯЦИЕЙ С ВЫХОДОМ В ВЕРХНЕЙ ИЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШАХТЫ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ НЕ МЕНЕЕ 1% ОТ ДОСТУПНОГО ПРОСТРАНСТВА ШАХТЫ И ЗАЩИЩАТЬСЯ СЕТКОЙ.
5)ОТВЕРСТИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОСАДОЧНОЙ ДВЕРИ, КНОПОК ВЫЗОВА И Т.Д., ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ.
6)ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРИМЫКАЮЩИМИ ПОРОГАМИ ЭТАЖЕЙ ПРЕВЫШАЕТ 11м, ТО МЕЖДУ НИМИ НУЖЕН ЗАПАСНОЙ ВЫХОД, КОТОРЫЙ НЕ ДОЛЖЕН ОТКРЫВАТЬСЯ ВНУТРЬ ШАХТЫ.ГАБАРИТЫ ЗАПАСНОГО ВЫХОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 350мм В ШИРИНУ И НЕ МЕНЕЕ 1800мм В ВЫСОТУ.
7)ПРИЯМОК ШАХТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ. ЕСЛИ ЕСТЬ ВОДООТВОД, ТО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В УГЛУ ПРИЯМКА.
8)НЕОБХОДИМ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЛИФТА. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ С ЗАКРЫВАЕМЫМ ЗАЩИТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ. КОЛЕБАНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ±7%. НЕЙТРАЛЬНЫЙ И ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДА ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗДЕЛЕНЫ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 4 Ом. ЕСЛИ ДОБАВЛЕНА ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ТО РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОСТАТОЧНЫЙ ТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН 500 мма.
9)СИЛА РЕАКЦИИ НА РИСУНКЕ ВКЛЮЧАЕТ ФАКТОР СТОЛКНОВЕНИЯ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ. СТЕНЫ ШАХТЫ И ПРИЯМОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПОСОБНЫ ВЫДЕРЖАТЬ НАГРУЗКУ.
10)ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (КРЮК, ОПОРНАЯ ПЛИТА И ПР.).
11)СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОВОД МЕЖДУ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ МП И ЗДАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОИЗВОДЕН ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ.
12)ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ МП ДОЛЖНА БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ 5-40°С. ПОЛ В МП ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫРОВНЕН И ВЫДЕРЖИВАТЬ ДИНАМИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 7 КН НА КВ.МЕТР. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА ПОЛУ ИМЕЮТСЯ РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ ВЫСОТ (БОЛЕЕ 500 ММ) СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ СТУПЕНЬКИ, ЛИБО ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ.
13)ОСТАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ	S700P
РАБОЧАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	630kg
СКОРОСТЬ	1.6m/s
МИН. ВЫСОТА ЭТАЖА	2600mm
МОЩНОСТЬ	9 KW
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	21 A
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК	42 A
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	380V 3P/5W 50HZ
ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ	220V 50HZ

PRESALE DRAWING
FOR CONSTRUCTION DESIGN REFERENCE ONLY

ПОПРАВКИ			НАГРУЗКИ (КН)	
НАЗВАНИЕ	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ	R1=	68
			R2=	56
			R3=	17
			R4=	43
			R5=	8.7
			RR=	22

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА –

КОНТРАКТА SWD

	ИМЯ	ДАТА
ДИЗАЙН	??	2019/10/21
ПРОВЕРЕНО		
ПОДТВЕРЖ		
СТРАНИЦА	PAGE 1	TOTAL 2
ЧЕРТЕЖ №		

SWORD
杭州斯沃德电梯有限公司
HANGZHOU SWORD ELEVATOR CO., LTD

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ МАСШТАБ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.