

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

- ШАХТА ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛИФТА. В НЕЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ИНЫЕ УСТРОЙСТВА, КРОМЕ ЛИФТА. ШАХТА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
- В ПРОСТРАНСТВО, ДОСТУПНОЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ БУФЕР ПРОТИВОВЕСА НА ЦЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ, СОЕДИНЕННОЕ С ПЛОТНЫМ ГРУНТОМ. ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ПОСТАВЩИКОМ ЛИФТА ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА.
- БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ И ВЫСОТОЙ НЕ МЕНЕЕ 1,2м ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ВСЕХ ВХОДАХ В ШАХТУ ПЕРЕД НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УСТАНОВКОЙ ЛИФТА.
- ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ ШАХТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ВЕНТИЛЯЦИЕЙ С ВЫХОДОМ В ВЕРХНЕЙ ИЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШАХТЫ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ НЕ МЕНЕЕ 1% ОТ ДОСТУПНОГО ПРОСТРАНСТВА ШАХТЫ И ЗАЩИЩАТЬСЯ СЕТКОЙ.
- ОТВЕРСТИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОСАДОЧНОЙ ДВЕРИ, КНОПОК ВЫЗОВА И Т.Д., ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ.
- БОЛЕЕ ПРЕДПОДЧИТТЕЛЬНА БЕТОННАЯ ШАХТА. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАЛЬНОЙ НАРКАСНОЙ ИЛИ КИРПИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ В ШАХТЕ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ БЕТОННУЮ БАЛКУ ВЫСОТОЙ 300мм И ШИРИНОЙ, РАВНОЙ ШИРИНЕ ШАХТЫ, СВЕРХУ И СНИЗУ НА ВХОДАХ В ШАХТУ ТАМ, КУДА БУДУТ КРЕПИТЬСЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОБЫ.
- ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРИМЫКАЮЩИМИ ПОРОГАМИ ЭТАЖЕЙ ПРЕВЫШАЕТ 11м, ТО МЕЖДУ НИМИ НУЖЕН ЗАПАСНОЙ АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД, КОТОРЫЙ НЕ ДОЛЖЕН ОТКРЫВАТЬСЯ ВНУТРИ ШАХТЫ.ЦЕНТР ЛИНИИ ВЫХОДА ТАКАЯ ЖЕ, КАК У ДРУГИХ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ, И РАССТОЯНИЕ ДО ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТЕНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 750мм.ЕСЛИ ЗАПАСНОЙ ВЫХОД ВЫПОЛНЕН ЗАСТРОЙЩИКОМ, ЕГО ГАБАРИТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 350мм В ШИРИНУ И НЕ МЕНЕЕ 1800мм В ВЫСОТУ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ГОСТУ РФ.
- ПРИБЛИЖЕНИЕ ШАХТЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ. ЕСЛИ ЕСТЬ ВОДОУВОД, ТО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В УГЛУ ПРИЯМКА.
- СООГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, НЕОБХОДИМ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЛИФТА. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОВКЕ С ЗАКРЫВАЕМОМ ЗАЩИТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ. КОЛЕБАНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ±7%. НЕЙТРАЛЬНЫЙ И ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДА ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗДЕЛЕННЫ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 4 Ом. ЕСЛИ ДОБАВЛЕНА ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ТО РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОСТАТОЧНЫЙ ТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН 500 мма.
- ВСА НАГРУЗКА, ОТМЕЧЕННАЯ В ЧЕРТЕЖЕ, ВКЛ.ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФ., ЗА ИСКЛ.ОСОВЫХ ПРИМЕЧАНИЙ. СТЕНЫ ШАХТЫ И ПРИЯМОК ДОЛЖНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ УКАЗАННУЮ НАГРУЗКУ.
- ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (ОПОРНАЯ ПЛИТА И ПР.) ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО.
- ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ МП ДОЛЖНА БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ 5-40°С. ПОЛ В МП ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫРОВНЕН И ВЫДЕРЖИВАТЬ ДИНАМИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 7 кН НА КВ.МЕТР. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА ПОЛУ ИМЕЮТСЯ РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ ВЫСОТ (БОЛЕЕ 500 мм) СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ СТУПЕНЬКИ, ЛИБО ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ.
- ОСТАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ	S700P
РАБОЧАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	630kg
СКОРОСТЬ	1m/s
МИН. ВЫСОТА ЭТАЖА	2600mm
МОЩНОСТЬ	4.1 KW
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	10.6 A
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК	21.2 A
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	380V 3P/5W 50HZ
ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ	220V 50HZ

ПОПРАВКИ


НАЗВАНИЕ	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ	R1=	68
			R2=	56
			R3=	4.8
			R4=	29
			R5=	/
			RR=	22

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА


КОНТРАКТА

ДИЗАЙН	ИМЯ	ДАТА
ПРОВЕРЕНО		2019/07/05
ПОДТВЕРЖД		
СТРАНИЦА	PAGE 1	TOTAL 1
ЧЕРТЕЖ №		

A	ШИРИНА ЛИФТ. КАБИНЫ (НАР.)
B	ГЛУБИНА ЛИФТ. КАБИНЫ (НАР.)
CM	ШИРИНА ЛИФТ. КАБИНЫ (ВН.)
CD	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (ВН.)
DM	ШИРИНА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ (ВН.)
DN	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ (ВН.)
SAR0BG	РАССТ. М/У ЛИФТ.КАБ. И ВЕД.РЕЛЬСОМ
SAR0BG	РАССТ.М/У ПРОТЯЖИТЕЛЕМ И ВЕД.РЕЛЬСОМ
OP	ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЕМА
ROP	ШИРИНА ВХОДНОЙ ГРУППЫ
ORN	ВЫСОТА ДВЕРНОГО ПРОЕМА
ORN	ВЫСОТА ВЫХОДНОЙ ГРУППЫ
K	ВЫСОТА МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
S	ГЛУБИНА ПРИЯМКА
R	ВЫСОТА ПОДЪЕМА КАБИНЫ ЛИФТА
ПРИМЕЧАНИЯ	
ВЫСОТА КАБИНЫ : 2100mm	




РАЗРЕЗ М.П.



(ОСТАЛЬНЫЕ ЭТАЖИ)


1)КНОПКА ЭТАЖА И ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 мм)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБА ИЗ ПВХ



(ОСН.ЭТАЖ)



1)КНОПКА ЭТАЖА И ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
2)ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЖАРНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОСН.ЭТАЖА
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 40 мм).
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБА ИЗ ПВХ

(ВИД СПЕРЕДИ)

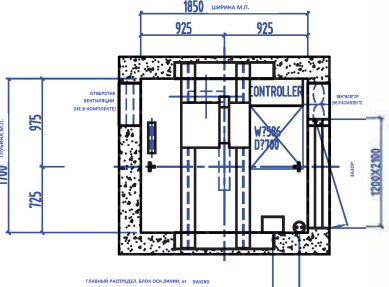


ПЛАН М.П.

НЕСУЩАЯ ПЛИТА1000*1070 НЕ В КОМПЛЕКТЕ

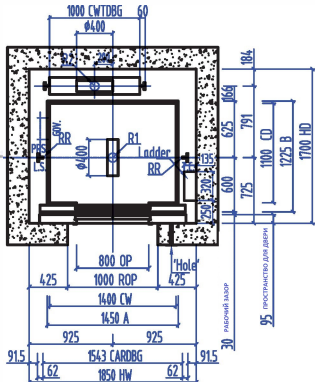

ПЛАН ШАХТЫ

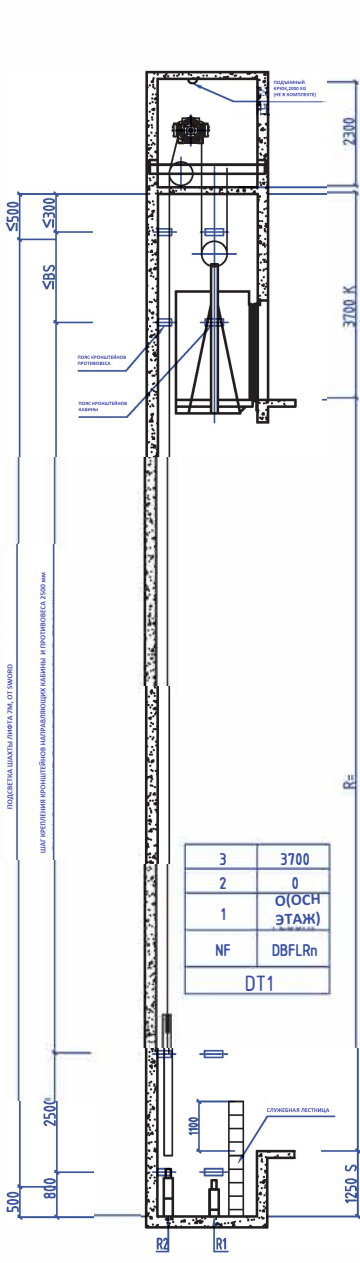

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

3	3700
2	0
1	0(ОСН ЭТАЖ)
NF	DBFLRn
DT1	

АВТОМАТИКА	ПРЕД. ОТВЕРСТИЕ
GOV	ПРЕД. ОТВЕРСТИЕ
LS	ПОДЪЕМНИК
PRS	ПОДЪЕМНИК
TC	ПОДЪЕМНИК