

## ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

ШАХТА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В НЕЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ИНЫЕ УСТРОЙСТВА, КРОМЕ ЛИФТА.

В ДОПУСТИМЫХ ГРАНИЦАХ ПРОСРАНСТВА ПРИМКА НЕДОПУСТИМО УСТАНОВИТЬ БУФЕР ПРОТИВОВЕСА НА ЦЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ, СОЕДИНЕННОЕ С ПЛОТНЫМ ГРУНТОМ, ИЛИ ПРОКОСИТЬ ТУРБИТРУБЫ С ПОСТАВШИМ ЛИФТОМ ПО УСТАНОВКЕ ЗАКРЫВАЮЩЕГОСЯ НАПРАВЛЕННОГО ВЕРТЯЩЕГОСЯ ВЕРХУ БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ И ВЫСОТОЙ НЕ МЕНЕЕ 2м ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ВСЕХ ВХОДАХ В ШАХТУ ПЕРЕД НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УСТАНОВКОЙ ЛИФТА.

Закрывающая часть шахты должна быть обеспечена вентиляцией с выходом в верхней или нижней части шахты, который должен занимать не менее 1% от доступного пространства шахты и защищаться сеткой.

Возвратный, предназначенные для посадочной двери, лючок вызова и т.д. должны быть заполнены с задней стороны шахты.

Минимальное расстояние между примыкающими порогами этажей превышает 1м, то между ними нужен зазор на выход, который не должен открываться внутрь шахты. В случае аварии, если выходы в шахту не менее 30мм в ширину и не менее 100мм в высоту.

Лифтному шахты должен быть водонепроницаемым, если есть водоотвод, то он должен быть установлен в шахте примыкания.

Внеобходимо независимый источник питания лифта, он должен быть расположен в распределительной коробке с закрываемым защитным переключателем. Если источник питания лифта не имеет защиты от короткого замыкания, то он должен быть защищен от короткого замыкания ±1%. Нейтральный и защитный провод всегда должны быть разделены и сопротивление заземления должно быть не более 1 Ом, если добавлена функция защиты от утечки электричества, то сопротивление должно быть не более 0,1 Ом.

Остаточный ток должен быть равен 500 мВ.

Если реакция на рисунке включает фактор столкновения, если не указано иное, шахты и лифта должны быть выровнены в шахте и на лифте.

Предварительно должны быть установлены закладные детали (люк, опорная плита и пр.) для установки лифта между заземляющими устройствами. Установка должна быть произведена третьей стороной.

Лифт должен входить в шахту в пределах ± 5 см. Пол в мп должен быть выровнен в выходы шахты и лифта. Если лифт имеет высоту более 1,7 м, то лифт должен иметь поперечные резкие перепалы, лифт должен быть установлен ступенчатый, лифт должен быть установлен ступенчатый, лифт должен быть установлен ступенчатый.

В соответствии с требованиями изложены в соответствующих технических документах.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ       | S700P           |
| РАБОЧАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 400kg           |
| СКОРОСТЬ                 | 1m/s            |
| МИН. ВЫСОТА ЭТАЖА        | 2600mm          |
| МОЩНОСТЬ                 | 4.1 KW          |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК          | 10.6 A          |
| ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК           | 21.2 A          |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ         | 380V 3P/5W 50HZ |
| ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ       | 220V 50HZ       |

| ПОПРАВКИ |      |           | НАГРУЗКИ (кН) |    |
|----------|------|-----------|---------------|----|
| НАЗВАНИЕ | ДАТА | ИЗМЕНЕНИЯ | R1=           | 64 |
|          |      |           | R2=           | 52 |
|          |      |           | R3=           | 45 |
|          |      |           | R4=           | 27 |
|          |      |           | R5=           | /  |
|          |      |           | RR=           | 21 |



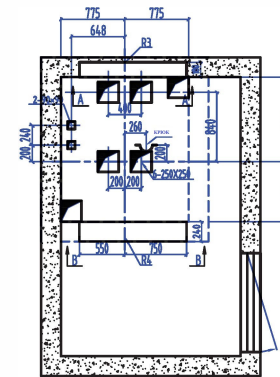

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|            |        |            |
|------------|--------|------------|
|            | ИМЯ    | ДАТА       |
| ДИЗАЙН     | ??     | 2019/09/25 |
| ПРОВЕРЕНО  |        |            |
| ПОДТВЕРЖД. |        |            |
| СТРАНИЦА   | PAGE 1 | TOTAL 1    |
| ЧЕРТЕЖ №   |        |            |


**SWORD**  
杭州斯沃德电梯有限公司  
HANGZHOU SWORD ELEVATOR CO., LTD.

РАЗРЕЗ М.П.


ТОЛЩИНА ОТДЕЛКИ ПОЛА 

ТОЛЩИНА ОТДЕЛКИ ПОЛА  $\leq 60$

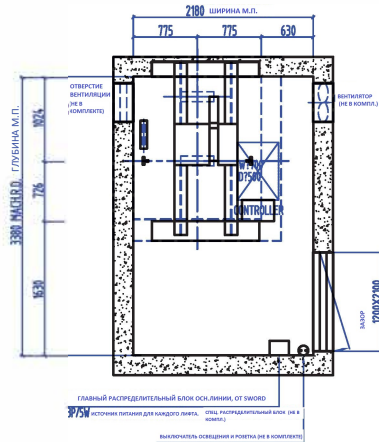
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА  
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 48  
ИМРЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ



## ПЛАН М.П.

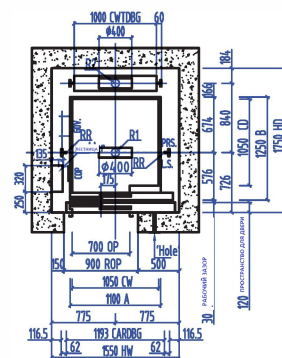

## ПЛАН ШАХТЫ

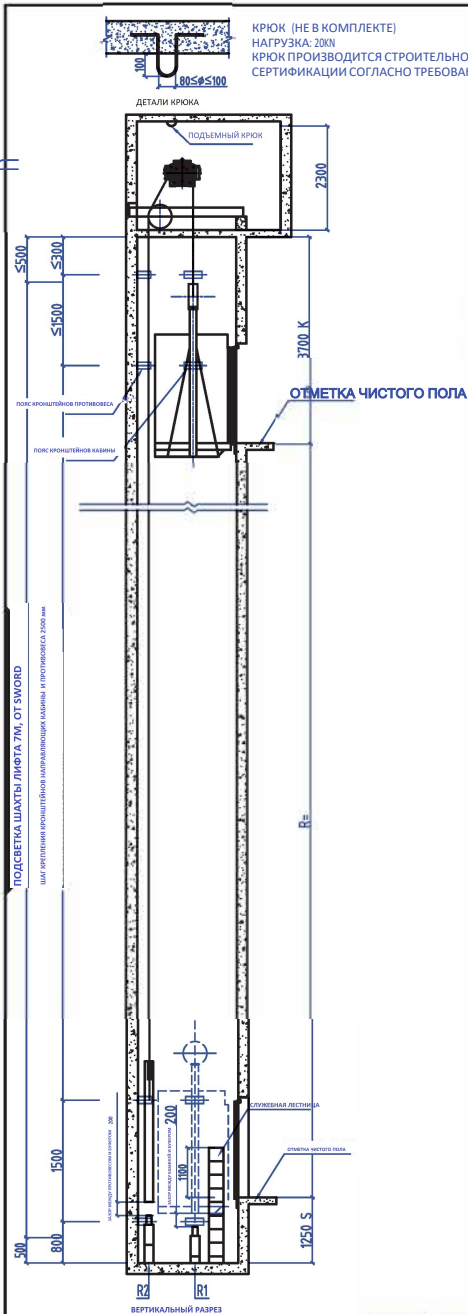

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 3   | 3700                        |
| 2   | 0                           |
| 1   | 010CH<br>ЭТАЖ               |
| NF  | РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ<br>ЭТАЖАМИ |
| DT1 |                             |

(ВИД СПЕРЕДИ)

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ МАСШТАБ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ

????XIO.LDS.3.3

|   | АБРЕВИАТУРА                   |
|---|-------------------------------|
| W | ШИРИНА ЛИТОВОЙ КАБИНЫ (НАР.   |
| W | ГЛУБИНА ЛИТОВОЙ КАБИНЫ (НАР.  |
| W | ШИРИНА ЛИТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТ.  |
| W | ГЛУБИНА ЛИТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТ. |
| W | ШИРИНА ЛИТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТ.   |
| W | ГЛУБИНА ЛИТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТ.  |
| W | ШИТХИМАС КАБИНЫ               |
| W | ШИТХИМАС ПРОТИВОТЕСА          |
| W | ШИРИНА ДЕРВНОГО ПРОЕМА        |
| W | ШИРИНА ВХОДНОЙ ГРУППЫ         |
| W | ВЫСОТА ДЕРВНОГО ПРОЕМА        |
| W | ВЫСОТА ВХОДНОЙ ГРУППЫ         |
| W | ВЫСОТА МАШИНОГО ОТДЕЛЕНИЯ     |
| W | ГЛУБИНА ПРЯМКА                |
| W | ВЫСОТА ПОДЪЕМА КАБИНЫ ЛИСТА   |

|                        |
|------------------------|
| ????????????           |
| ВЫСОТА КАБИНЫ : 2100mm |