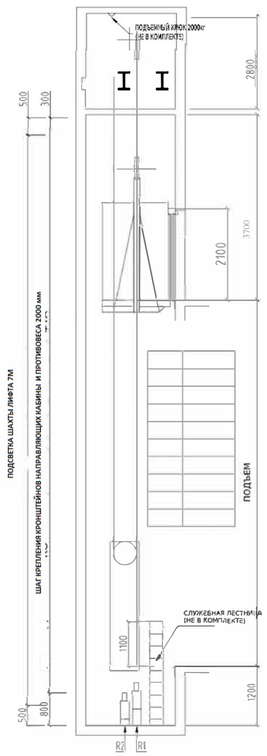

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

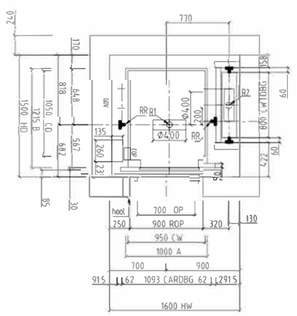

ПЛАН ШАХТЫ



ЭТАЖИ

1) КНОПКА ЭТАЖА & ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
2) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАРКОВКИ (ТОЛЬКО ОСНОВНОЙ ЭТАЖ)
3)АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПРИ НАЛИЧИИ: ТОЛЬКО ОСНОВНОЙ ЭТАЖ). ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 45мм). РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ

УЗКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ



A= ТОЛЩИНА СТЕНА + ТОЛЩИНА ОТДЕЛКИ

(НЕ В КОМПЛЕКТЕ)

ШИРОКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ШИРОКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ COD

СИЛЫ РЕЛЬСЫ: Fx= Fy=

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
НОМЕР ТОВАРА	400/1.0 MR
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	400kg
СКОРОСТЬ	1.0m/s
ТАКЕЛАЖ	2:1
УПРАВЛЕНИЕ	VVVF
ТИП ДВЕРИ	CO
МИН. ВЫСОТА ПОЛА	2.7m
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	380V 3P/5W 60HZ
ИСТОЧНИК ОСВЕЩ.	220V 60HZ

К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОМ

ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ШАХТЕ В ( )

- КИРПИЧНАЯ СТЕНА ☐
- БЕТОН ☐
- КИРПИЧНАЯ СТЕНА + БАЛКА ☐
- СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ☐

Подтверждение: Заказчик полностью согласен с производством оборудования в соответствии с чертежом.

Подпись:

Дата:

НАЗВ.	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ

НОМЕР ПРОЕКТА:

НОМЕР КОНТРАКТА:

ФАЙЛ DWG НОМЕР:

ЧЕРТЕЖ: JT-R2007036
ПРОВЕРИЛ:
ИТОГО:
ДАТА:



МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)



МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)





Требования к владельцу здания и застройщику

1) В шахте не должно быть никаких устройств или отверстий, кроме относящихся к лифту. Все находящиеся в шахте элементы должны отвечать требованиям пожарной безопасности.
2) Шахта должна иметь прочные вертикальные расположение соосности порядка(горизонтальности 0+25мм/0.30м, 0.+80мм/30.48м, 0.+50мм/60 м. Минимальным размером горизонтального зазора считается указанный на чертеже размер шахты.
3) Противовес должен быть установлен на прочном основании за лифту. Если в приямке имеется доступное персоналу место, то в него можно установить предохранитель противовеса.
4) Все проемы дверей шахты должны отвечать требованиям безопасности и быть оборудованы достаточно прочными предохранительными барьерами (Их высота должна составлять не менее 1.2м.
5) В закрытой шахте необходимо сделать квадратное отверстие вентиляции, оборудованное защитной сеткой. Как правило, отверстие располагается внизу машинерии шахты. Площадь отверстия вентиляции должна составлять не менее 1% площади горизонтальной проекции шахты.
6) Отверстия дверей шахты, начиная высотой в 1м, должны быть заполнены после установки лифта.
7) Более предпочтительна бетонная шахта. В случае, если шахта выложена из кирпича, на ней необходимо предусмотреть участки с бетонным покрытием высотой 300мм в местах установления направляющих скоб. Помимо этого, на краях верхнего и нижнего отверстий дверей шахты необходимо установить бетонные балки высотой 300мм и шириной, равной ширине шахты.
8) Необходима установка запасной двери (не менее 350мм в ширину и не менее 180м в высоту). Запасная дверь не должна предоставлять доступ в шахту, если расстояние между смежными проемами дверей шахты более 11м.
9) Приямок шахты должен быть водонепроницаемым. Если есть водопровод, то он должен быть установлен в углу приямка.
10) В соответствии с требованиями технической характеристики, источник питания лифта должен быть подведен к машинному помещению и расположен в распределительной коробке с закрываемым защитным перекрытием. Колебания источника питания не должны превышать ±7%. Нейтральный и защитный провода всегда должны быть разделены и сопротивление заземления должно быть не более 4 ом.
11) Схема разводки на рисунке включает фактор столкновения, если не указано иное.
12) Детали, не поставленные в комплекте, такие как каждая плата, должны быть предварительно установлены перед установкой лифта.
13) Температура в шахте должна быть в пределах 5-40°С. Пол в машинном помещении должен быть плоским и выдерживать среднюю нагрузку в 7,0кН на м2.

Примечание:

1) Технические характеристики являются важнейшей составляющей технической документации и должны быть строго соблюдены. В случае отсутствия необходимой информации в вышеуказанных пунктах, обращайтесь к межгосударственному стандарту ЕЛВЕ.
2) В случае несоблюдения заказчиком требований к технической характеристике, ответственность за любые изменения и последствия лежит на заказчике.
3) В случае необходимости внесения изменений в чертеж проинформируйте нас в письменном виде. Не вносите изменений без согласования с нами.

НАЗВ.	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

НОМЕР КОНТРАКТА:

НОМЕР ФАЙЛА DWG:

ЧЕРТЕЖ: JT-R2007036
ПРОВЕРИЛ:
ИТОГО:
ДАТА:

СТРАНИЦА 2 ЛИСТОВ 2