???? HW?2400,20#???,100??200?
????2400?HW?3000,25#???,125??250?
????3000?HW?3400,30#???,150??300?

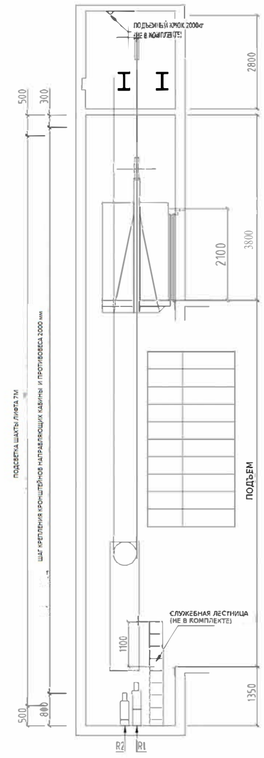

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

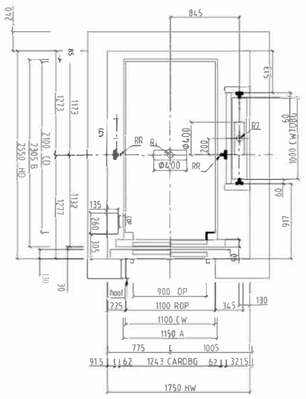

ПЛАН ШАХТЫ



ЭТАЖИ

1) КНОПКА ЭТАЖА & ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
2) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАРКОВКИ (ТОЛЬКО ОСНОВНОЙ ЭТАЖ)
3)АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПРИ НАЛИЧИИ: ТОЛЬКО ОСНОВНОЙ ЭТАЖ). ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 45мм). РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ



УЗКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ

A= ТОЛЩИНА СТЕНА + ТОЛЩИНА ОТДЕЛКИ

(НЕ В КОМПЛЕКТЕ)

ШИРОКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ШИРОКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ COD

СИЛЫ РЕЛЬСЫ: Fx= Fy=

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
НОМЕР ТОВАРА	1000/175 MR
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1000kg
СКОРОСТЬ	1.75m/s
ТАКЕЛАЖ	2:1
УПРАВЛЕНИЕ	VVVF
ТИП ДВЕРИ	S.O
МИН. ВЫСОТА ПОЛА	2.7m
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	380V 3P/5W 60HZ
ИСТОЧНИК ОСВЕЩ.	220V 60HZ

К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОМ

ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ШАХТЕ В ☐

КИРПИЧНАЯ СТЕНА ☐

БЕТОН ☐

КИРПИЧНАЯ СТЕНА + БАЛКА ☐

СТАЛЬНАЯ ШАХТА ☐

Подтверждение: Заказчик полностью согласен с производством оборудования в соответствии с чертежом.

Подпись:

Дата:

НАЗВ.	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ

НОМЕР ПРОЕКТА:

НОМЕР КОНТРАКТА:

ФАЙЛ DWG НОМЕР:

ЧЕРТЕЖ:	JT-EN01A49	
ПРОВЕР.:		
ИТОГО:		
ДАТА:		

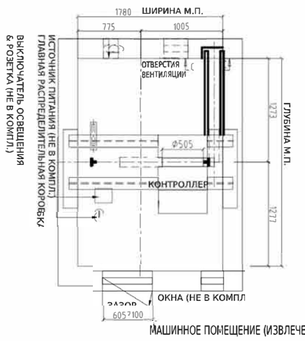

МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

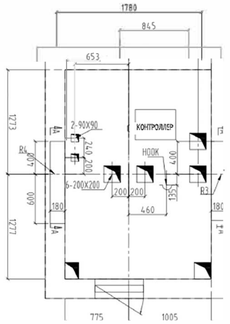

МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

A-A



B-B



C-C

Требования к владельцу здания и застройщику:

1) В шахте не должно быть иных устройств или отверстий, кроме относящихся к лифту. Все находящиеся в шахте элементы должны отвечать требованиям пожарной безопасности.
2) Шахта должна иметь хорошее вертикальное расположение с погрешностью перпендикулярности 0 +25мм(0 30м, 0 +30мм(30 60 м, 0 +50мм(60 м. Максимальным размером горизонтального зазора считается указанный на чертеже размер шахты.
3) Противовес должен быть установлен на прочном основании на полу. Если в приямке имеется доступное пространству место, то в него можно установить предохранитель противовеса.
4) Все проемы дверей шахты должны отвечать требованиям безопасности и быть оборудованы достаточно крепкими предохранительными барьерами. Их высота должна составлять не менее 1.2м.
5) В закрытой шахте необходимо сделать квадратное отверстие вентиляции, оборудованное защитной сеткой. Как правило, отверстие располагается внизу или вверху шахты. Площадь отверстия вентиляции должна составлять не менее 1% площади горизонтального разреза шахты
6) Отверстия дверей шахты, нижней выемки и т.п., должны быть заполнены после установки лифта.
7) Более предпочтительно бетонная шахта. В случае, если шахта выложена из кирпича, на ней необходимо предусмотреть участки с бетонными покрытием высотой 380мм в местах установления направляющих ств. Помимо этого, на краях всех этих и иных отверстий дверей шахты необходимо установить бетонные блоки высотой 380мм и шириной, равной ширине шахты.
8) Необходима установка запасной двери (не менее 350мм в шириной и не менее 180мм в высоту). Запасная дверь не должна предоставлять доступ в шахту, если расстояние между соседними порогами дверей шахты более 11м.
9) Прямые шахты должны быть водонепроницаемыми. Если есть водоотвод, то он должен быть установлен в углу приямка.
10) В соответствии с требованиям к техническим характеристикам, источник питания лифта должен быть подведен к машинному помещению и расположен в распределительной коробке с запираемым защитным предохранителем. Колебание источника питания не должны превышать ±7%. Нейтральный и защитный провода всегда должны быть разделены и сопротивление заземления должно быть не более 4 ом.
11) Схема разводки на рисунке не учитывает фактор столкновения, если не указано иное.
12) Детали, не поставляемые в комплекте, такие как несущая плита, должны быть предварительно установлены перед установкой лифта.
13) Температура в шахте должна быть в пределах 5-40℃. Пол в машинном помещении должен быть плоским и выдерживать среднюю нагрузку в 7,0кН на м2.

Примечания:

1) Технические характеристики являются важной составляющей технической документации и должны быть строго соблюдены. В случае отсутствия необходимой информации в вышеизложенных пунктах, обращайтесь к межгосударственному стандарту ГОСТ.
2) В случае несоблюдения заказчиком требований к техническим характеристикам, ответственность за любые изменения и последствия лежит на заказчике.
3) В случае необходимости внесения изменений в чертеж проинформируйте нас в письменном виде. Не вносите изменений без согласования с нами.

НАЗВ.	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

НОМЕР КОНТРАКТА:

НОМЕР ФАЙЛА DWG:

ЧЕРТЕЖ:	JT-EN01A49		
ПРОВЕРЕНО:			
ИТОГО:			
ДАТА:		СТРАНИЦА 2	ЛИСТОВ 2